

Prüfbericht

Hotel im Kornspeicher – Marburg

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Hotel im Kornspeicher Marburg** wurde am 21.07.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei

für Menschen mit Gehbehinderung

für Menschen mit Hörbehinderung

für gehörlose Menschen

für Menschen mit Sehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Oktober 2014 bis September 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen





Für einen ersten Überblick zu diesem Betrieb haben wir einige Informationen für Sie zusammengestellt:

- alle Durchgänge (Türen) haben eine **Mindestbreite von 81 cm**
- alle Flure haben eine **Mindestbreite von 147 cm**
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen
- die **Aufzugskabinen** haben eine Größe von **180 cm x 210 cm**
- in dem **Sanitärraum** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **80 cm x 70 cm** (Zimmer 54)
- in dem **Sanitärraum** sind auf beiden Seiten **Haltegriffe vorhanden** (Zimmer 54)
- in dem barrierefrei konzipierten Zimmer 54 ist die **Dusche stufenlos**, die Duschfläche beträgt mind. **120 cm x 120 cm**, es ist ein **Duschstuhl** vorhanden oder kann gestellt werden und **Haltegriffe** sind angebracht

Zudem haben Mitarbeiter des Hotels eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Hotels.

Überblick über den Grad der Erfüllung der einzelnen Stufen






(Berechnung ohne Business-Zimmer 42 und ohne Sauna)

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	22	22	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	77	74	96%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	52	47	90%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	100	88	88%

Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Der Parkplatz, der Eingang zum Gebäude, sowie Aufzug, Speise- und Tagungsraum erfüllen zudem die Qualitätskriterien – **barrierefrei für Rollstuhlnutzer und barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Auch wenn die Zimmer formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.






Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz und Weg zum Hotel		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: Aufzug		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: barrierefrei konzipiertes Zimmer 54		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Business-Zimmer 42		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Speiseraum		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) EG		✓	✓	-	-	
Teilergebnis: Tagungsräume		✓	✓	✓	✓	

Teilergebnis: Sauna		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Allergiebogen						Zur Information
Teilergebnis: Medien , Information und Hilfsmittel						Zur Information

Das Parkplatz und Weg zum Eingang Haupteingang Hotel im Kornspeicher Marburg

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						4
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.(Tol. 345)	G2,R2		✓		✓	350 cm
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben. (Tol. 495)	G2,R2		✓		✓	510 cm
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						17 m

Weg vom Parkplatz zum Eingang						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				165 cm
Die Länge des Weges beträgt:						17 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	165 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Nicht vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			Nicht vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	Nicht vorhanden
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2		✓		✓	Nicht vorhanden
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2,R2		✓		✓	Nicht vorhanden
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	6 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						6,5 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	keine
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						
Rampe						IST-Zustand
Die maximale Längsneigung beträgt 6 % (T: 7%)	R1,R2			✓	✓	6 %

Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	165 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			500 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			280 cm x 210 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	500 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1, R2			✓	✓	280 cm x 210 cm
Treppe (Alternativ Rampe)						
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			5 Stufen, 18 cm Höhe
Der Eingang ist stufenlos. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	








Eingang von Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Eingang Gebäude, Rezeption						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Haupteingang						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Flur / Gang vom Haupteingang zum Lift bzw. zur 2. Tür						
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				3 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm.(T.145) Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm(T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	3 m
2. Tür						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				165 cm

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			165 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	165 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			Schiebetür
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	Schiebetür
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Schwelle 0,8 cm
Rezeption						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓		✓	800 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2		✓		✓	800 cm x 200 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		✓		✓	84 cm -114 cm; gleichwertige Alternative im Sitzen vorhanden
Flur / Gang von der Rezeption zum Lift						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						2,7 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				8 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm.(T.145) Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm(T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	8 m








Aufzug im Kornspeicher Marburg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Aufzug		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe					
		1	2	1	2	
Aufzug/Lift						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			150 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 500 cm
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	stufenlos
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen.	G2		✓			100 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	100 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1,R2		✓	✓	✓	108 cm x 210 cm
Bewegungsflächen						
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			800 cm x 300 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	800 cm x 300 cm
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				✓	ja
Technik						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						akustisch



barrierefrei konzipiertes Zimmer 54 im Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Zimmer 54		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Flur vom Lift/Treppenhaus zum Zimmer 54						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						7 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		✓				180 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm.(T.145) Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm(T.118) breit sein.			✓	✓	✓	180 cm
Eingang zum Zimmer 54						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm		✓				93 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm			✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm				✓	✓	93 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.		✓	✓			0 cm

Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			147 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe) T.:145	R1,R2			✓	✓	147 cm x 500 cm
Zimmer 54						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				114 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			114 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	114 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		✓			156 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			✓	✓	156 cm x 500 cm
Bett						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 350 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 350 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			Links 150 cm x 350 cm Mobiles Bett
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	Rechts 150 cm x 350cm Alternativ möglich
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Ja, 16 cm

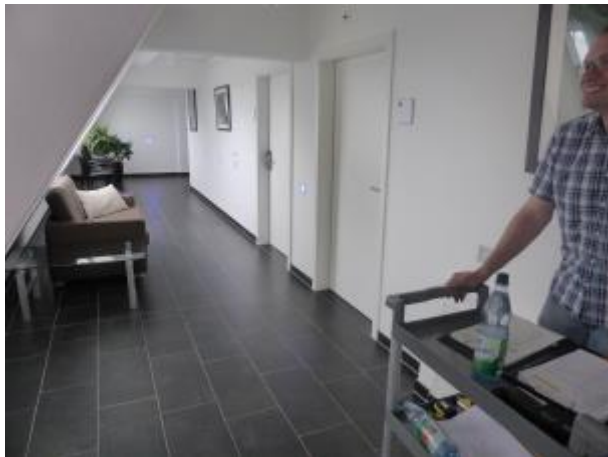
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						100 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						ja
Eingang zum Sanitärraum Zimmer 54						IST-Zustand
Die Türbreite ist größer 70 cm (T. 0)	G1	✓				93 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	93 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			0 cm
Der Eingang ist stufenlos	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	schlägt in den Raum auf
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			270 cm x 254 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	270 cm x 254 cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) T.: 88	G2		-			links 80 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	rechts 30 cm x 70 cm links 80 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			254 cm x 210 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	254 cm x 210 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2				✓	47 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	36,5 cm (83,5 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	0 cm (70 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					ist nicht anfahrbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	36 cm (82 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	- cm (41 cm) Griff läuft winkelig
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	81 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			180 cm x 243 cm






Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	180 cm x 243 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	80 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, stufenlos
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			120 cm x 120 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	120 cm x 120 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	Ja
Haltegriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein. T.: -2	R2				✓	84 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				✓	94 cm
Technik						

Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.

Ja, Schnur
 (in einer Höhe von 5 cm)



Business-Zimmer 42 im Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Zimmer 42		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		1	2	1	2	
Flur / Gang auf den Etagen						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						23 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		✓				150 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.			✓	✓	✓	150 cm
Eingang zum Zimmer						IST-Zustand
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.			✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		✓				83 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.			✓			83 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.				-	-	83 cm

Wie wird die Tür geöffnet?			✓			mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			149 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	149 cm x 500 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle
Zimmer						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				149 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			149 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	149 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein.	G2		-			290 cm x 58 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein.	R1,R2			-	-	290 cm x 58 cm
Bett						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			60 cm x 178 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	60 cm x 178 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			Links 60 cm x 178 cm Rechts 76 cm x 178 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	Links 60 cm x 178 cm Rechts 76 cm x 178 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Nein





Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						50 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein
Eingang zum Sanitärraum						IST-Zustand
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	doch
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Ja, 0 cm
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				81 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			81 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	81 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			96 cm x 117 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	96 cm x 117 cm
WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			links 100 cm x 55 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 100 cm x 55 cm rechts 36 cm x 55 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		-			96 cm x 120 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	96 cm x 120 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						55 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.	R2				✓	48 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2			-	-	nein
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2			-	-	nein
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2			-		120 cm x 96 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	120 cm x 96 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				-	86 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2			✓	✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2			-	-	vorhanden
Dusche						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2			✓		Ja, 0 cm

Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		-			83 cm x 83 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			-	-	83 cm x 83 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		-		-	nein
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		-		-	keine vorhanden
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				-	110 cm
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.	G2,R2					nein

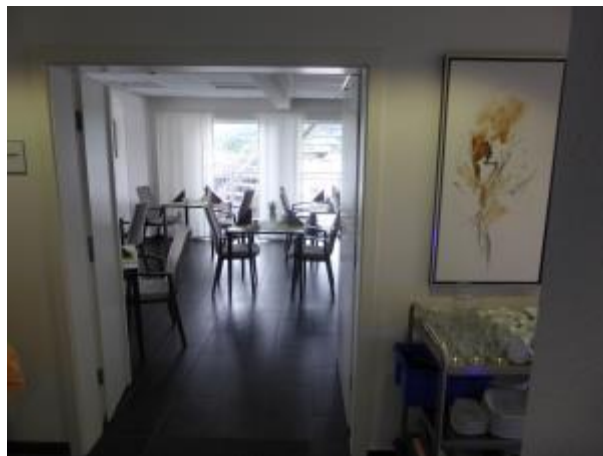


Speiseraum im Hotel im Kornspeicher Marburg






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Speiseraum						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Flur / Gang zum Speiseraum						IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						21 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.						G1 ✓ 147 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.						G2, R1, R2 ✓ 147 cm
Eingang zum Speiseraum						IST-Zustand
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.						G2,R2 ✓ keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.						G1 ✓ 140 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.						G2 ✓ 140 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.						R1,R2 ✓ 140 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand ✓

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht Hotel im Kornspeicher – Marburg 27/39

Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, zu der die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle
Restaurant/Speiseraum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				500 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			500 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	500 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	11 Tische mit 22 Sitzen



WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Hotel im Kornspeicher Marburg

Barrierefreiheit geprüft							
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) Tagungsbereich							
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe		Stufe	1	2	1	2	
<p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird</p> <p>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist</p>							
Flur / Gang zum WC im Erdgeschoss							IST-Zustand
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							9 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				138 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.		G2, R1, R2		✓	✓	✓	138 cm, aber ausreichende Begegnungsflächen vorhanden
Eingang zum WC							IST-Zustand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm.		G2		✓			150 cm x 156 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.		R1,R2			✓	✓	150 cm x 156 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.		G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.		R1,R2			✓	✓	Stufenlos






Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						Ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				93 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	93 cm
WC						
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (T. 88/68)	G2		✓			links 93 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitäräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 93 cm x 70 cm rechts 71 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		✓			230 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			✓	✓	230 cm x 150 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. T.: 44	R2				✓	44 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC	R2				-	40 cm (84 cm)

liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)						
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	0 cm (70 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	40 cm (84 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	0 cm (70 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				✓	67 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			115 cm x 198 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	115 cm x 198 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				-	84 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Liege/Wickeltisch (falls vorhanden)						
Was ist vorhanden? Standliege, Klappliege, Wickeltisch						Klappliege vorhanden

Die Bewegungsfläche vor der Liege etc. muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			140 cm x 180 cm
Die Bewegungsfläche vor der Liege etc. muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	140 cm x 180 cm
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur in einer Höhe von 5 cm









Tagungsraum im Hotel im Kornspeicher Marburg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Tagungsraum Hotel im Kornspeicher						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Flur / Gang vom Lift zum Tagungsraum						
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						20 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				138 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	138 cm Flur wird durch Aufenthalts- und Barbereich unterbrochen
Treppe alternativ von Rezeption zum Tagungsraum						
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2 R1,R2	-	-	-	-	16 Stufen/ Höhe 17,5 cm
Eingang Tagungsraum						
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja

Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				131 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			131 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	131 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			600cm x 600cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	600cm x 600cm
Tagungsraum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				600 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			600 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	600 cm



Sauna im Hotel im Kornspeicher Marburg

							
Teilergebnis: Saunaraum			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2		
	Sauna						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			204 cm x 53 cm	
Die Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	204 cm x 53 cm	
Ein Saunarollstuhl muss bereitgehalten werden.	R2				-	nein	
Flur / Gang vom Lift zur Sauna						IST-Zustand	
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						10 m	
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				148 cm	
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. T.: 145	G2, R1, R2		✓	✓	✓	148 cm	
Eingang Saunaraum						IST-Zustand	

Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	ja
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				93 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	93 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			163cm x 500cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	163cm x 500cm



Allergiebogen

Allgemeine Angebote für Allergiker	
Gibt es Nichtraucherzonen?	ja, der komplette Betrieb ist rauchfrei
Sind alle Mitarbeiter (inkl. Servicekräfte und Küchenpersonal) über die Ausrichtung des Betriebs auf Personen mit Allergien und Unverträglichkeiten informiert und berücksichtigen dies bei ihrer täglichen Arbeit?	ja
Sind Mitarbeiter für den Umgang mit Personen mit Allergien geschult?	
Können allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. duftstofffreie Seife, Shampoo, Crème) zur Verfügung gestellt werden?	ja
Steht eine Möglichkeit zur Verfügung, Medikamente kühl zu lagern (z.B. Minibar)?	ja
Sind Nichtraucherzimmer verfügbar?	ja

Angebote für Tierhaarallergiker	
Gibt es im Betrieb und dessen unmittelbarem Umfeld Tiere?	nein
Ist das Mitbringen von Tieren untersagt?	nein
Stehen haustierfreie Zimmer zur Verfügung?	ja

Angebote für Pollenallergiker	
Liegen stets aktuelle Information über den jahreszeitlichen Verlauf des Pollenfluges in der Region vor?	ja

Stehen für Schlafzimmer Pollengitter zur Verfügung?	nein
---	------

Angebote für Hausstaubmilbenallergiker	
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit kurzflorigem Teppichboden ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich gesaugt?	ja
Werden Staubsauger mit HEPA-Filter verwendet?	nein
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit glattem Bodenbelag ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich feucht gewischt?	ja
Sind allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encasings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden?	nein
Sind allergikergerechte Decken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden?	ja

Ernährungsangebote	
Können Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel/ Mahlzeiten gemacht werden (auch auf Anfrage)?	ja
Besteht die Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen?	ja
Können auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten Zwischenmahlzeiten serviert werden?	nein
Wird Biokost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird von Geschmacksverstärkern freie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird glutenfreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch

Wird fructosefreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird von Hauptallergenen freie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird laktosefreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird vegetarische Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird vegane Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Gibt es weitere spezielle Kost? (z.B. nach religiösen oder kulturellen Aspekten: Halal, Hindu, kosher, etc.)	ja, auf Wunsch
Gibt es Angaben zu BE/KE?	ja, auf Nachfrage
Gibt es Angaben zum Alkoholgehalt der Speisen?	
Gibt es Hinweise, dass das Personal bei Fragen zu Allergien und Nahrungsmittel-unverträglichkeiten zur Verfügung steht?	ja, am Tisch
Gibt es sonstige Hinweise zu Allergien und Nahrungsmittel-unverträglichkeiten?	ja, auf Nachfrage

Medien , Information und Hilfsmittel

Webseite	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	Ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer und für Menschen mit Sehbehinderung
Werden auf den Internetseiten Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Sind die Menüpunkte auf den Internetseiten bildhaft dargestellt?	nein
Können die Inhalte der Internetseite als Sprachausgabe abgerufen werden?	nein
Werden Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein

Andere Medien (Broschüren, Flyer, DVD, etc.)	
Werden in anderen Medien spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	Ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
Werden in anderen Medien Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	
Werden in anderen Medien Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	
Führungen	
Werden Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	nein
Hilfsmittel	
Gibt es eine induktive Höranlage?	nein
Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde ect.) mitgebracht werden?	ja
Werden sonstige Hilfsmittel angeboten?	ja, Rollstuhl, Sehhilfen und Pflegebett auf Nachfrage ein Hebelifter